EBV04 - Eksempel på varmegenvinding og røgventilator ved brand i en brandcelle

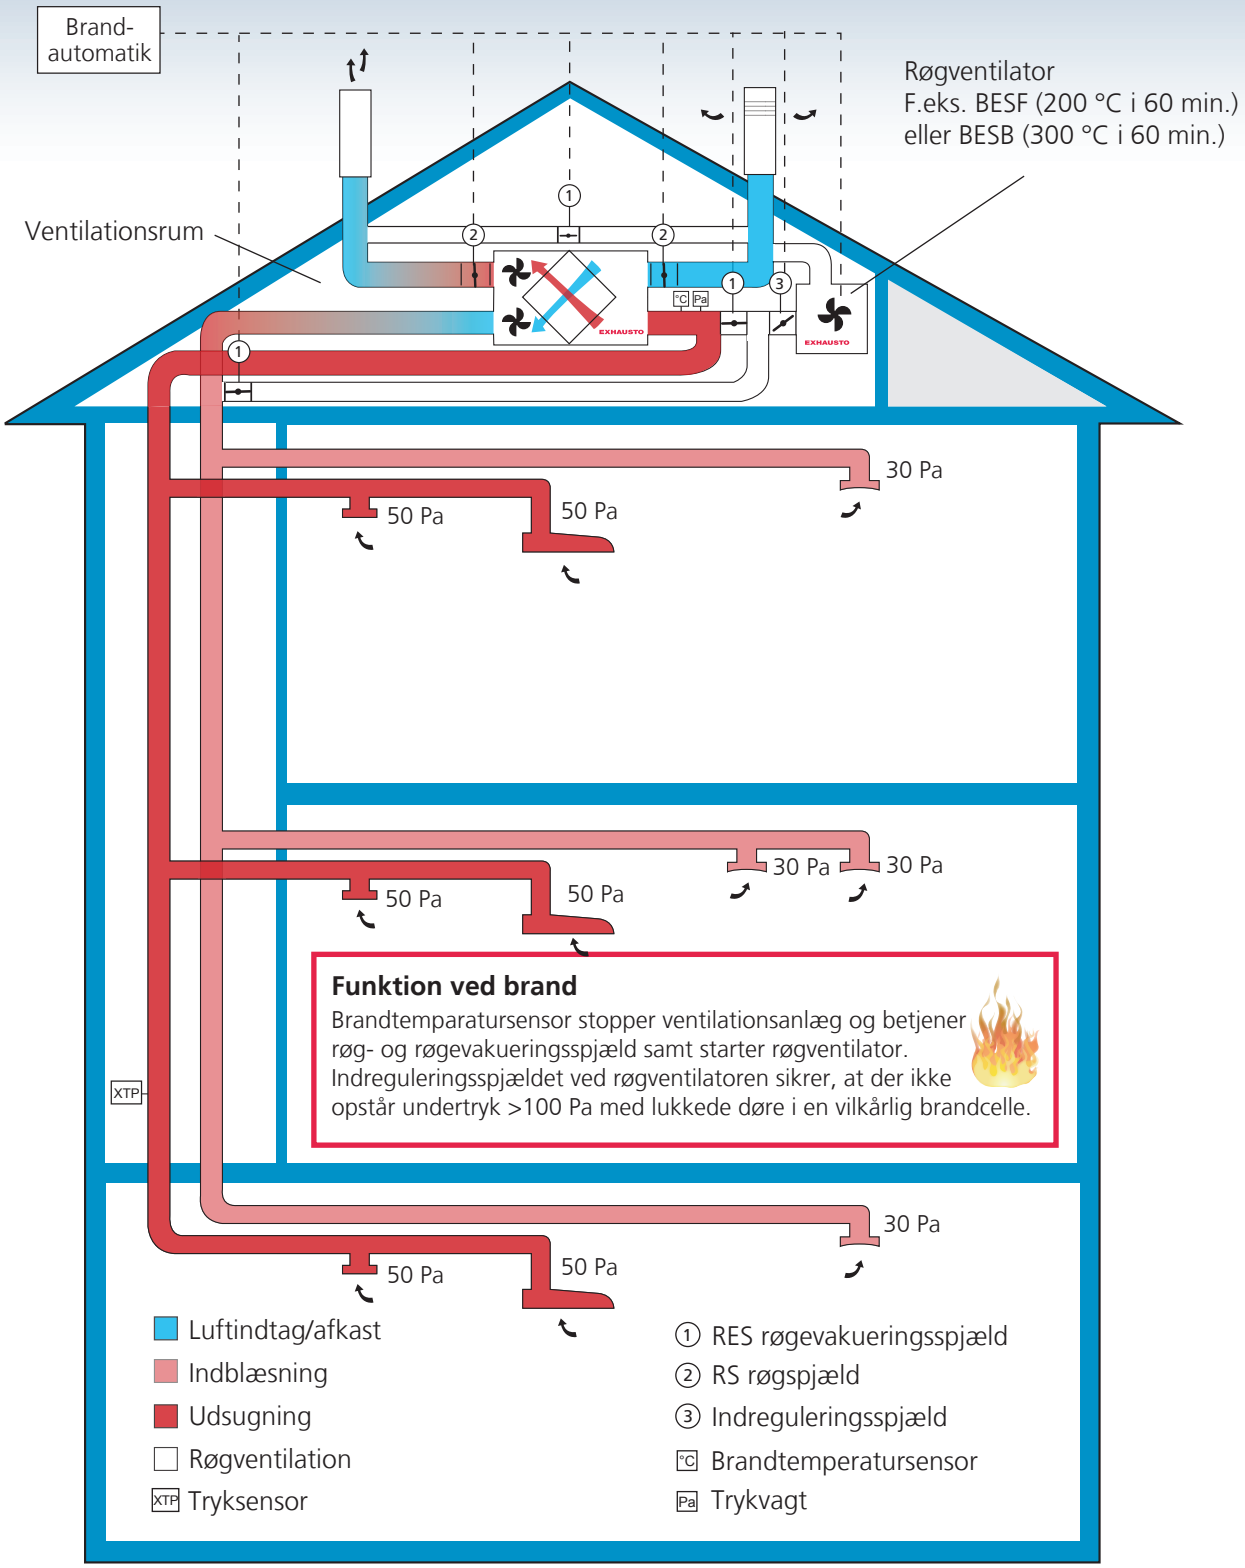

OBS! Brandautomatikken skal hver uge automatisk kontrollere brandfunktion samt brandkomponenter i denne, og fejlmelde såfremt der er fejl.

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO
FOR A BETTER FLOW